



Dąbie, dnia 13 sierpnia 2021 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.3.2021

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.3.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzewo wraz z rozbudową ciągu technologicznego w zakresie wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz automatykę sterowania procesem; budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewo wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków; przebudowy sieci wodociągowej fi 225 w m. Krzewo**, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. Czy modernizacji mają podlegać obie studnie czy tylko jedna?

Odpowiedź na pytanie 1:

Modernizacji mają podlegać dwie studnie.


Pytanie 2. Czy Zamawiający może udostępnić kartę odwiertu studni lub udzielić informacji: jakie są parametry pomp głębinowych?, Jaka jest średnica i długość pionów tłocznych? Czy wydłużeniu wymaga rura studzienna? Jaka obudowa jest obecnie?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający udostępnia karty odwiertu studni nr 1 oraz nr 2 oraz informacje dotyczące studni oraz pomp.



Karta odwiertu studni nr 2.

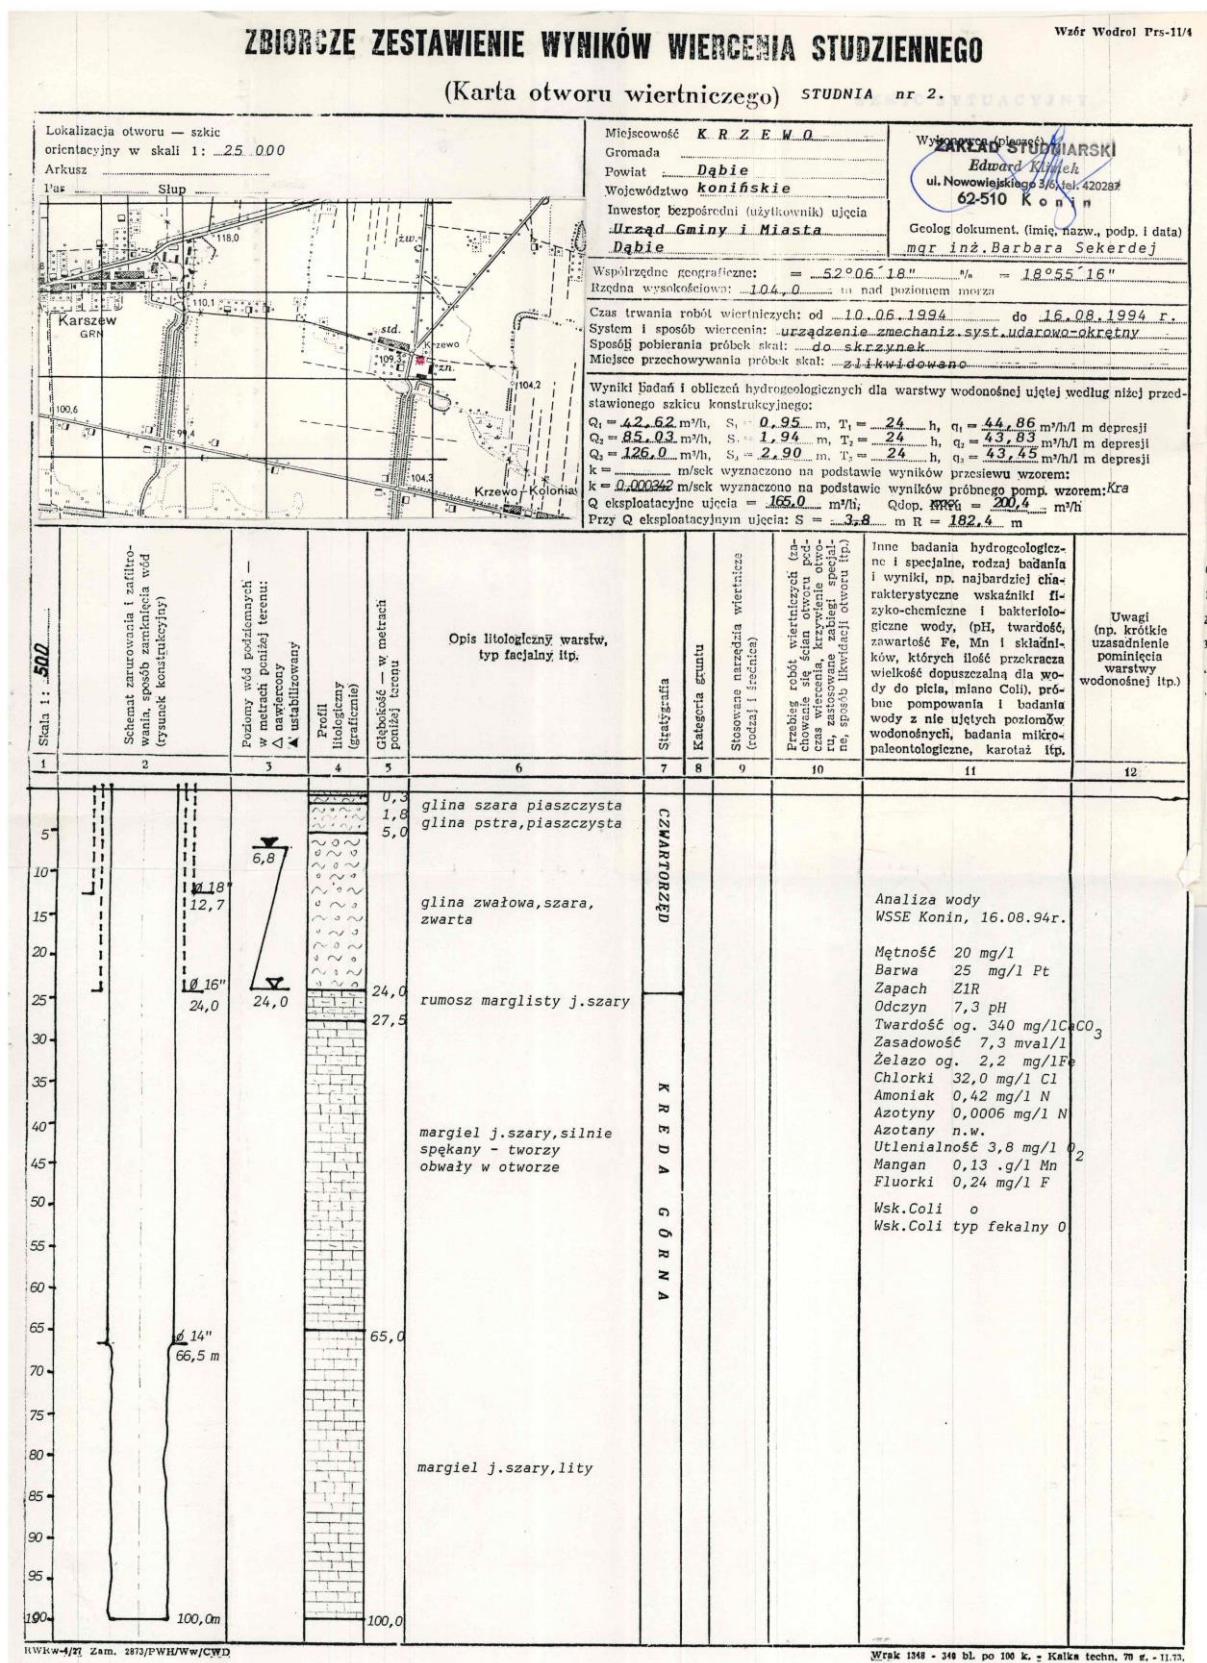



KONSTRUKCJA STUDNI

Studnia Nr 1 została odwiercona w 1984 roku przez "WODROL" - Poznań.
Dane techniczne wg. dokumentacji w kategorii "B":

- głębokość studni - 105,0 m
- rury okładzinowe - 0 457 mm do głębokości 48,0 m;
- otwór "bosy" - 0 406 mm na przelocie 48,0 - 105,0 m.
- warstwa wodonośna - kreda górna: margiel szary, poniżej 77,0 wapień biały, spękany
- statyczne lustro wody - 8,8 m ppt.
- poziom nawiercony - 27,S m ppt.

Studnia Nr 2 została odwiercona w 1994 roku przez Zakład Studniarski Edwarda Klimka z Konina Dane techniczne wg. Aneksu nr 1 do dokumentacji w kat. „B” :

- głębokość studni - 100 m
- rury okładzinowe - 0 14" mm do gł. 66,5 m.
- otwór "bosy" - 0 299 mm na przelocie 55,0 7 100,0.
- warstwa wodonośna - kreda górna; margiel j. szary
- statyczne lustro wody - 6,8 m ppt.
- poziom nawiercony - 24,00 m ppt.

OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ DO POBORU WODY

Pobór wody ze studni Nr 1 odbywa się pompą głębinową GCS.OS z silnikiem elektrycznym SMV6 - 18,5 kW. Pompa zawieszona jest na głębokości około 12 m ppt, na rurach wznosnych 0 150 mm,

Pobór wody ze studni Nr 2 odbywa się pompą głębinową G80 IVB z silnikiem elektrycznym - 15,0 kW. Pompa zawieszona jest na głębokości około 18 m ppt. na rurach wznosnych 0 100 mm,

OBUDOWA STUDNI

Dla studni nr 1 i nr 2 wykonano obudowę typową murowaną, zagłębioną. Przykryta jest płytą żelbetową. W studni nr 1 znajdują się dwa włazy i jedna rurka wywiewna, w studni nr 2 również dwa włazy stalowe i dwie rurki wywiewne . Bezpośrednio sam otwór studzienny zabezpiecza szczelna głowica - w studni nr 1 dn 508 mm, w studni nr 2 dn 457 mm, w pokrywie głowicy wykonany jest otwór kontrolny dn 40, służący do pomiaru lustra wody oraz drugi otwór do przeprowadzenia kabla. W studni nr 1 na rurociągu tłocznym dn 150 zamontowany wodomierz MK dn150, zawór zwrotny kołnierzowy dn150 i zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa dn 150. W studni nr 2 na rurociągu tłocznym dn100 zamontowany jest zawór zwrotny dn 100, zasuwa dn 100 i kurek czerpalny do poboru wody surowej. Drugi zawór czerpalny do poboru prób wody surowej znajduje się w stacji. Teren wokół studni pokryty jest zielenią.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.